


# COMUNE DI SAN BELLINO



## SCHEDA DI PROGETTO EDIFICIO

Amministrazione	Comune di San Bellino
Descrizione Edificio	Cimitero di San Bellino
Indirizzo	Via Zanella
Codice Edificio	02
Data rilievo	05/10/2017



SCHEDA PRELIMINARE RILIEVO EDIFICI					
Amministrazione: Comune di San Bellino					
Descrizione struttura: Cimitero					
Indirizzo: Via Zanella				data	n. scheda edificio
				5/10/2017	02
Art.	Punto di verifica	Rif. Normativo	Risposta		Esito della verifica - NOTE
1	PARCHEGGI		SI	NO	
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento principale?	D.P.R. 503/96 Artt. 10, 11, 16	X		
	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92 Artt. 20, 149	X		
2	ACCESSO		SI	NO	
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	X		
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	X		
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di minimo 140x140cm?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	X		
2.4	La luce netta di passaggio della porta di ingresso è di almeno 80cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una spinta o una trazione inferiore a 8Kg?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.3, 8.1.3	X		
2.6	Eventuali porte a vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1, 8.1.1			Non ci sono porte a vetro
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 8.1.2	X		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.1.5	X		
3	SERVIZI IGIENICI		SI	NO	
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una luce netta di passaggio minima di 80cm?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 Art. 8	X		

		D.M. 236/89 Artt. 4.1.6, 8.1.6			
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza dei sanitari, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6, 8.1.6		X	
3.5	Lo specchio è posizionato ad un'altezza adeguata per una persona seduta?			X	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi ecc.)	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6, 8.1.6		X	
4	COLLEGAMENTI VERTICALI		SI	NO	
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 Artt. 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 8.1.12		X	
4.2	L'eventuale impianto per il superamento del dislivello tra i vari piani possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 Artt. 4.2.12, 8.1.12		X	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 8.1.10			No corpo scale
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 8.1.10			
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 8.1.10			
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inatrasversabile da una sfera con diametro di 10cm ecc.)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 8.1.10			
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto corretto alzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa, evidenziazione cromatica tra alzata e pedata)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 8.1.10			
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttorivisibili al buio, ecc.)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 8.1.10			

5	PERCORSI	SI	NO
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiabile?	X	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	X	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X
5.4	La luce netta di passaggio delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?		
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		X
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		


**NOTE GENERALI**

Il cimitero è raggiungibile dal centro di San Bellino attraverso un sottopasso che permette di attraversare la statale "transPolesana".










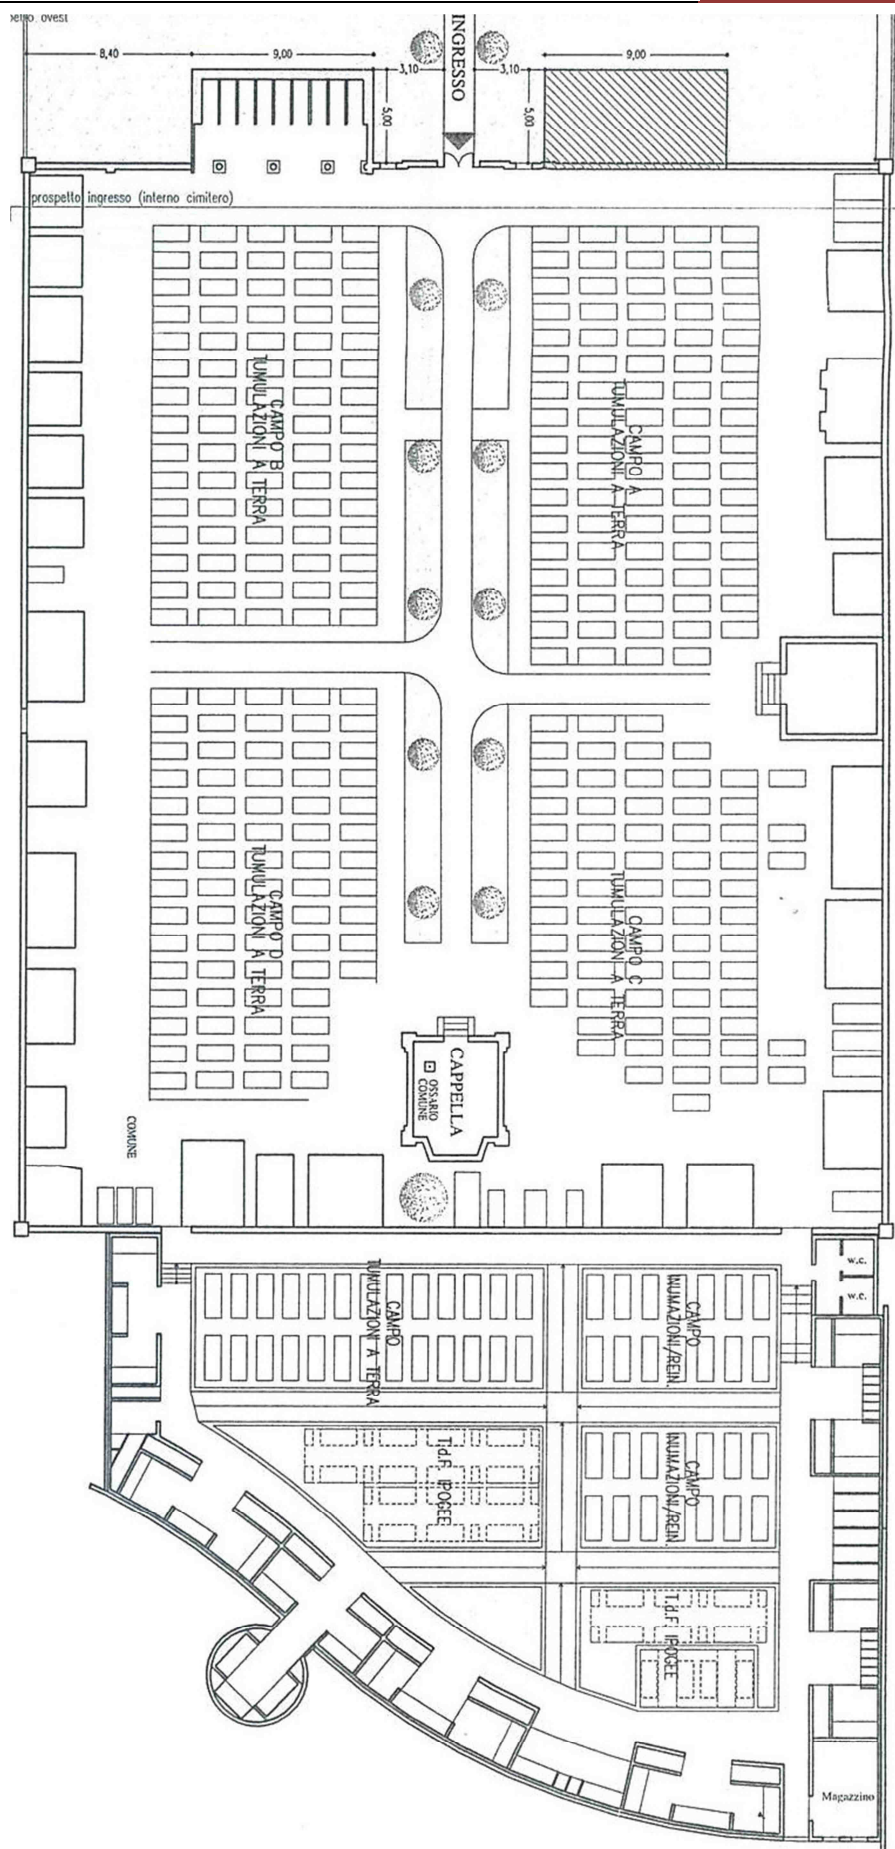Redattore \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Verificatore \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_





## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ID	parcheggio	ID	53
			
ID	Ingresso cimitero	ID	52-54-55-56
			
ID	51-57	ID	Parte nuova
			
ID	Rampe con pendenza adeguata	ID	
			

03 - CIMITERO DI SAN BELLINO									5 ottobre 2017	
ID_int.	codice	Descrizione	la	lu	h	q	um	note	costo un.	costo tot.
51	dr_340	Demolizione di marciapiede con ogni tipo di pavimentazione compreso il sottofondo, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a discarica e l'accatastamento di quello riutilizzabile: su sottofondo cls eseguito manualmente con martello demolitore.  Calcestruzzo per massello di sottofondo marciapiedi con dosaggio di cemento a 150 kg (R=325) spessore 12 cm, compreso battitura del fondo. Per rappezzi di superficie: fino a 10,00 m <sup>2</sup>	2,5	115			mq		€ 62,40	€ 17.940,00
52	in_810	Fornitura e posa di segnaletica informativa permanente posizionata ad altezza 210 cm da terra recante indicazioni relative a soluzioni adottate per l'accessibilità e la sicurezza.				2	cad		€ 167,59	€ 335,18
53	in_840	Creazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare un punto di attenzione, l'inizio e la fine di una rampa scala, o ad individuare un percorso in caso non siano presenti altri riferimenti per l'orientamento delle persone non vedenti		2,5		2	ml		€ 60,00	€ 300,00
54	in_625	Fornitura e posa in opera di specchio orientabile, dimensioni max 700x500 mm, completo di accessori per il fissaggio, viti cromate e cunei				1	cad		€ 231,58	€ 231,58
55	in_635	Fornitura e posa in opera di impugnatura di sostegno ribaltabile con giunto di rinforzo e impugnatura di sostegno fissa con rinforzo destro o sinistro, completa di viti di fissaggio, piastre e placche di copertura, lunghezza 60-80 cm.				1	cad		€ 518,01	€ 518,01
56	rp_635	Rimozione e riposizionamento di impugnature di sostegno in posizione adeguata, comprese le opere accessorie di stuccatura e dipintura delle parti interessate.				1	cad		€ 60,94	€ 60,94

03 - CIMITERO DI SAN BELLINO									5 ottobre 2017	
ID_int.	codice	Descrizione	la	lu	h	q	um	note	costo un.	costo tot.
57	nr_340	<p>Nuova realizzazione di rampa con manto di usura in cemento per il superamento del dislivello. La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte degli utenti (preferibilmente inferiore al 5%). Scavo per marciapiedi in terreno di qualsiasi natura e consistenza qualunque sia la difficoltà per la presenza di cavi o condotte compreso eventuale estirpamento, il carico, il trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica in conformità alla normativa: con mezzi meccanici per una profondità di 20 cm.</p> <p>Fornitura e stesa in opera di ghiaia di pezzatura 15÷25 mm per la formazione di massicciate stradali, compresa la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): FORNITURA E STESA DI GHIAIA - PEZZATURA 15÷25 mm, PROFONDITA 10 CM.</p> <p>Calcestruzzo per massello di sottofondo marciapiedi con dosaggio di cemento a 150 kg (R=325) spessore 12 cm, compreso battitura del fondo. Per rappezzi di superficie: fino a 10,00 m².</p>	1,5	9		1	mq		€ 65,00	€ 877,50
<b>STIMA DI MASSIMA TOTALE</b>									<b>€ 20.263,21</b>	