

COMUNE DI SAN BELLINO



SCHEDA DI PROGETTO EDIFICIO

Amministrazione	Comune di San Bellino
Descrizione Edificio	Centro Sportivo
Indirizzo	Via Codosa, 14
Codice Edificio	05
Data rilievo	05/10/2017




SCHEDA PRELIMINARE RILIEVO EDIFICI					
Amministrazione: Comune di San Bellino					
Descrizione struttura: Campo sportivo					
Indirizzo: Via Codosa, 14				data	n. scheda edificio
				05/10/2017	05
Art.	Punto di verifica	Rif. Normativo	Risposta		Esito della verifica - NOTE
1	PARCHEGGI		SI	NO	
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento principale?	D.P.R. 503/96 Artt. 10, 11, 16		X	
	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92 Artt. 20, 149		X	
2	ACCESSO		SI	NO	
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	X		
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.2	X		
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di minimo 140x140cm?	D.P.R. 503/96 Art. 16 D.M. 236/89 Art. 8.1.1	X		
2.4	La luce netta di passaggio della porta di ingresso è di almeno 80cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una spinta o una trazione inferiore a 8Kg?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.3, 8.1.3	X		
2.6	Eventuali porte a vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1, 8.1.1		X	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota pavimento più di 2,5cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 8.1.2	X		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.1.5			NON C'E'
3	SERVIZI IGIENICI		SI	NO	
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una luce netta di passaggio minima di 80cm?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96 Art. 8	X		

		D.M. 236/89 Artt. 4.1.6, 8.1.6			
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza dei sanitari, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.5	Lo specchio è posizionato ad un'altezza adeguata per una persona seduta?				NON C'E'
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi ecc.)	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
4	COLLEGAMENTI VERTICALI		SI	NO	
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 Artt. 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 8.1.12			La struttura si sviluppa su un unico livello
4.2	L'eventuale impianto per il superamento del dislivello tra i vari piani possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89 Artt. 4.2.12, 8.1.12			
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 8.1.10			
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 8.1.10			
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 8.1.10			
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inatrasversabile da una sfera con diametro di 10cm ecc.)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 8.1.10			
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto corretto alzata/pedata, largh. 120cm, fasce antiscivolo, fasce 30cm inizio e fine rampa, evidenziazione cromatica tra alzata e pedata)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 8.1.10			
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttorivisibili al buio, ecc.)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10, 8.1.10			

5	PERCORSI	SI	NO	
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiabile?	X		
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	X		
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		X	
5.4	La luce netta di passaggio delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75cm?	X		
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		X	Le luci si accendono in modo automatico grazie a fotocellule di rilevamento presenza
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	X		
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		X	

NOTE GENERALI



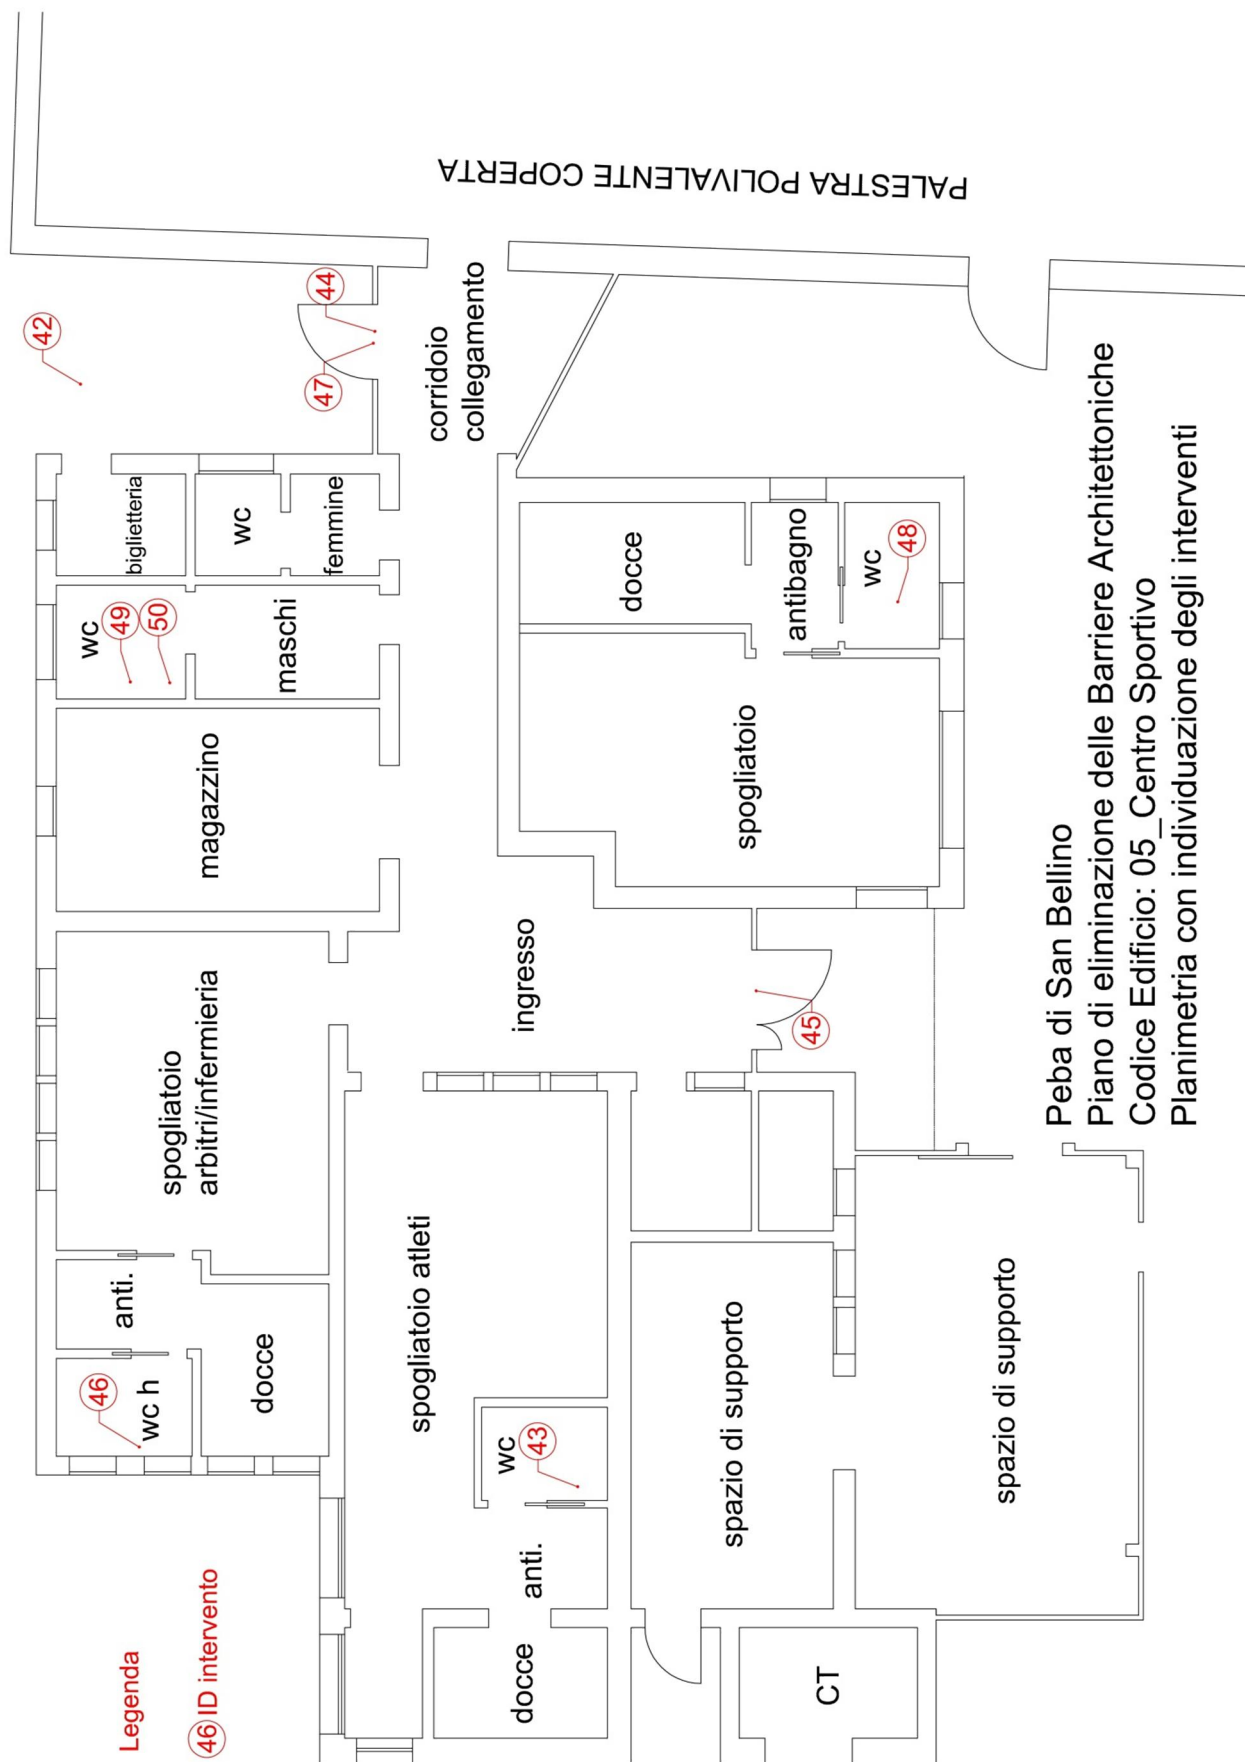

Peba di San Bellino
Piano di eliminazione delle Barriere Architettoniche
Codice Edificio: 05_Centro Sportivo
Planimetria con individuazione degli interventi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ID	42	ID	43-46-48-49-50
			
ID	44	ID	45-47
			
ID		ID	
ID		ID	

05 - IMPIANTI SPORTIVI									5 ottobre 2017	
ID_int.	codice	Descrizione	la	lu	h	q	um	note	costo un.	costo tot.
42	in_860	Cancellatura di segnaletica orizzontale mediante sverniciatore chimico, per qualsiasi segno o larghezza. Esecuzione di strisce bianche o gialle della larghezza fino a cm. 12 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a gr. 120 per ml. di striscia (garanzia mesi 12):				1	cad		€ 73,13	€ 73,13
43	in_625	Fornitura e posa in opera di specchio orientabile, dimensioni max 700x500 mm, completo di accessori per il fissaggio, viti cromate e cunei				1	cad		€ 231,58	€ 231,58
44	in_815	Fornitura e posa in opera di bollone di segnalazione in materiale plastico adesivo.				2	cad		€ 21,33	€ 42,66
45	in_815	Fornitura e posa in opera di bollone di segnalazione in materiale plastico adesivo.				2	cad		€ 21,33	€ 42,66
46	in_625	Fornitura e posa in opera di specchio orientabile, dimensioni max 700x500 mm, completo di accessori per il fissaggio, viti cromate e cunei				1	cad		€ 231,58	€ 231,58
47	in_710	Realizzazione di impianto di chiamata esterno o interno, a campanello, comprese le opere murarie ed elettriche necessarie.				1	cad		€ 487,54	€ 487,54
48	in_625	Fornitura e posa in opera di specchio orientabile, dimensioni max 700x500 mm, completo di accessori per il fissaggio, viti cromate e cunei				1	cad		€ 231,58	€ 231,58
49	in_635	Fornitura e posa in opera di impugnatura di sostegno ribaltabile con giunto di rinforzo e impugnatura di sostegno fissa con rinforzo destro o sinistro, completa di viti di fissaggio, piastre e placche di copertura, lunghezza 60-80 cm.				1	cad		€ 518,01	€ 518,01
50	in_625	Fornitura e posa in opera di specchio orientabile, dimensioni max 700x500 mm, completo di accessori per il fissaggio, viti cromate e cunei				1	cad		€ 231,58	€ 231,58
STIMA DI MASSIMA TOTALE									€ 2.090,32	